


Rozdzielnica potrzeb własnych Rpw

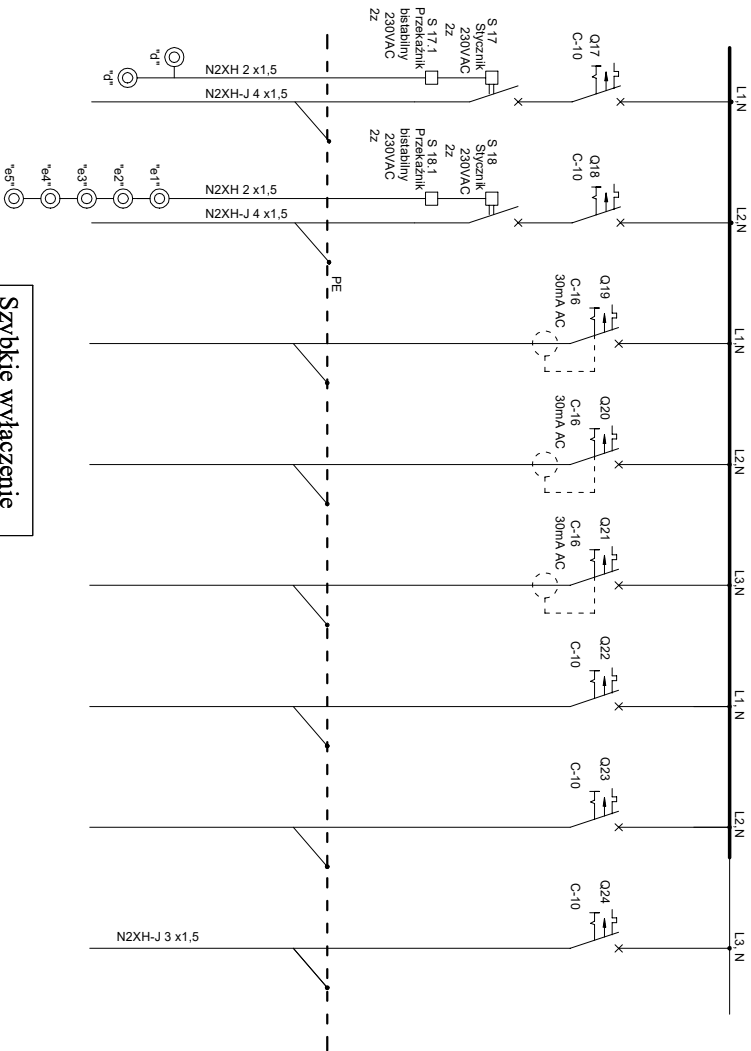

Szybkie wyłączenie

Nr obwodu	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Pinst. (kW)	0,5 kW	0,5 kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
Nazwa odbioru	Oświetlenie pomieszczenia rozdzielni	Oświetlenie szachtu kablowego	rez	rez	rez	rez	rez	Zasilacz pożarowy 230/24VDC z akumulatorem	rez
	08A								

Zmiany										Tytuł									
Data		Nazwisko		Podpis		Projektował		Nazwisko		Podpis		Data		Firma Projektowo Wykonawcza		AGH - Kraków, Budynek B-1, Przebudowa			
						Kreślił		K.Machnik				10.21		"ELTECH"s.c.		rozdziału nN wraz z wykonaniem linii zasilającej oraz budowa			
						Sprawdził		A.Podraza				10.21				WLZ-ów i tablic kondygnacyjnych z wyposażeniem			
						Akceptował													
												Format		Skala		Nr			
												A - 4		—		5/21 E			
																4 ark 2			
Rozdzielnica potrzeb własnych Rpw										Rozdzielnica potrzeb własnych Rpw									