


Ts

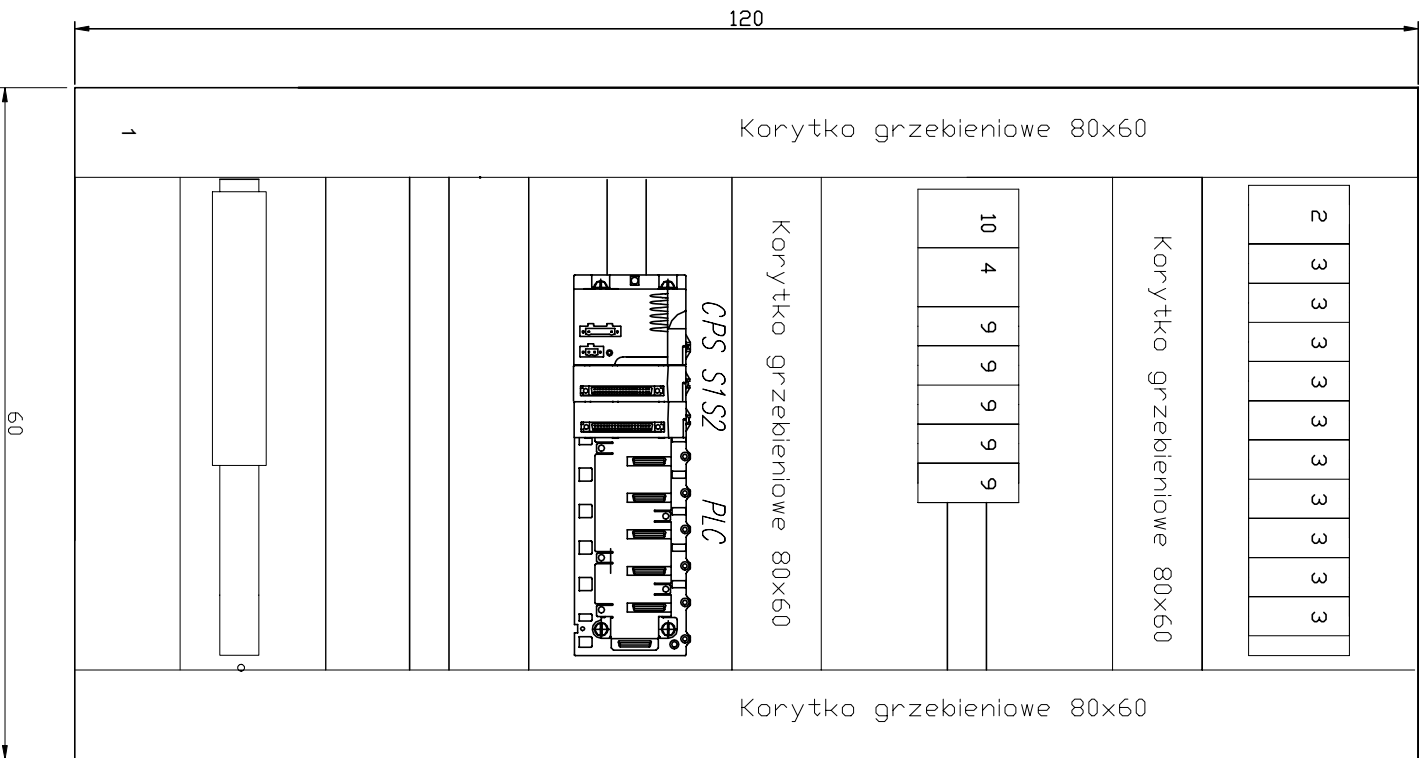

1. Schemat montażowy tablicy wykona Wykonawca
2. Zestawienie nie zawiera materiałów pomocniczych
3. Tablicę zamocować na ścianie na wysokości ok. 80 cm.
4. Tablica będzie zasilana z UPS 3000VA, 230/230VAC, czasie podtrzymywania dla 50% obciążenia 120 min. UPS ustawić pod tablicą TS na podstawie wyposażonym w obrotowe koła.

[illegible]