


Wyłączenie awaryjne rozdzielniczy RG-B1

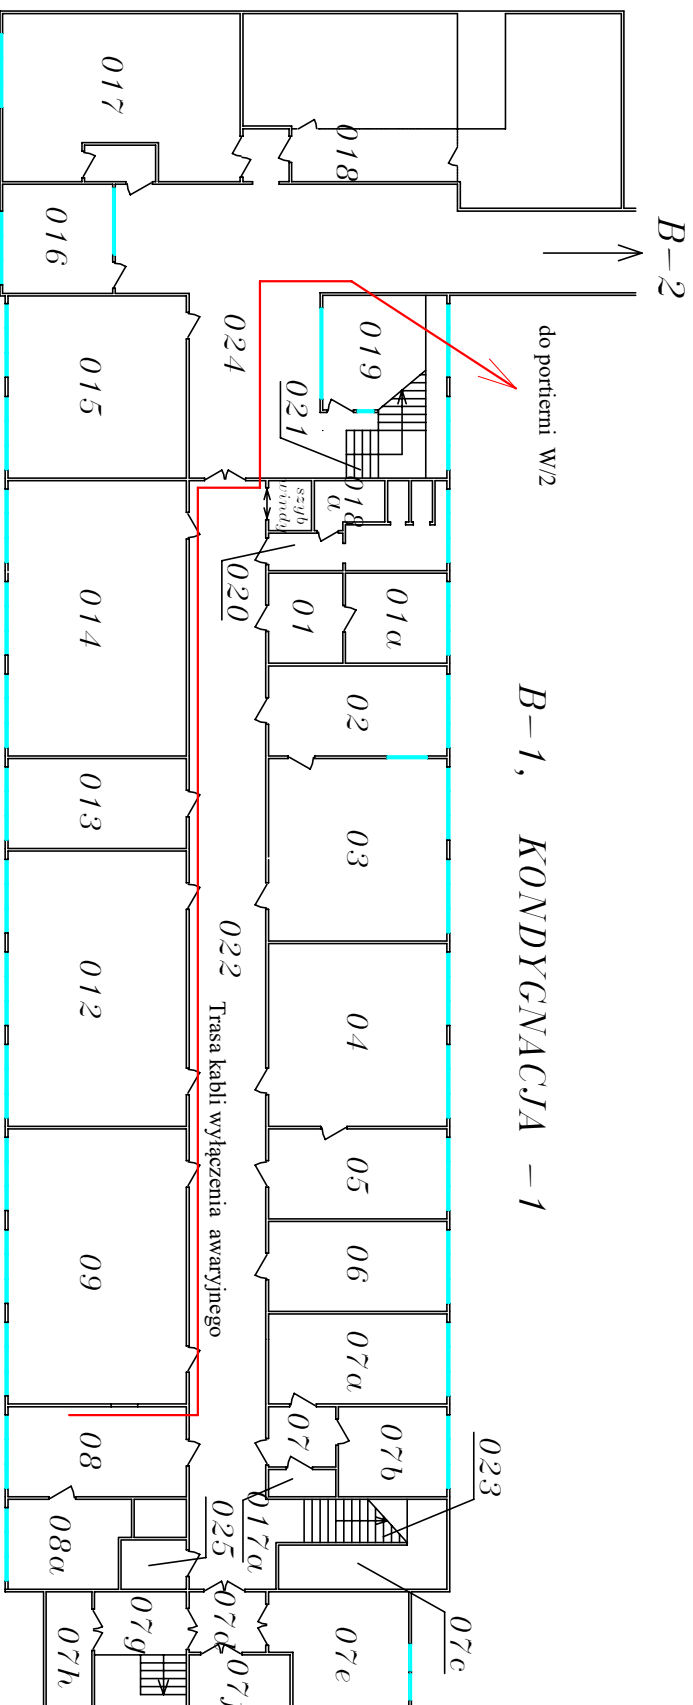

Uwagi:

1. Schemat sporządzono w oparciu o DTR sterownika APZ
2. Dalsze przyciski można podłączyć przez podłączenie równoległe.
3. Przewód do przycisku W/2 o odporności ogniowej E90 do portierni ułożyć na drabince 100 mm spełniającej wymagania E90.

	Zmiany					
	Data	Nazwisko	Podpis			
				Projektował		
				Kreślił		
				Sprawdził		
				Akceptował		
	Nazwisko			K.Machnik		
				K.Machnik		
				A.Podraza		
	Podpis					
	Data			10.21	Firma Projektowo Wykonawcza "ELTECH".S.C.	
				10.21	rozdzieni mN wraz z wykonaniem linii zasilającej oraz budowania WLZ-ów i tablicie kondygnacyjnych z wyposażeniem	
				Format A-4	Skala -	Nr 5/21 E 13
	Trasa kabla wyłączenia awaryjnego					