


Wyłączenie awaryjne rozdzielniczy RG-B1

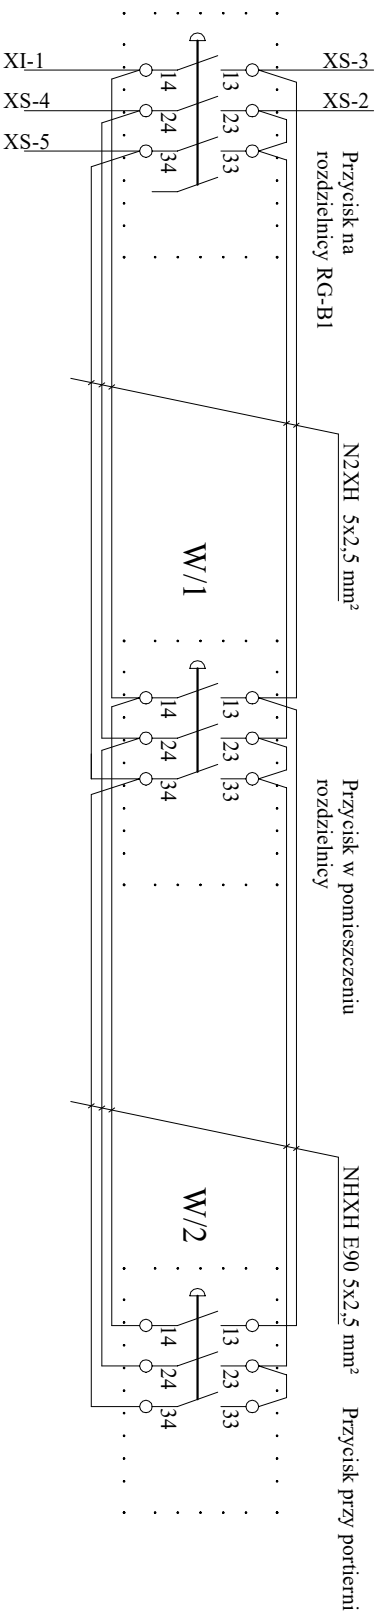

Uwagi:

1. Schemat sporządzono w oparciu o DTR sterownika APZ
2. Dalsze przyciski można podłączyć przez podłączenie równoległe.
3. Przewód do przycisku W/2 o odporności ogniowej E90 do portierni ułożyć na drabince 100 mm spełniającej wymagania E90. Trasa przewodu pokazana jest na rysunku nr 12.

Szybkie wyłączenie

[illegible]