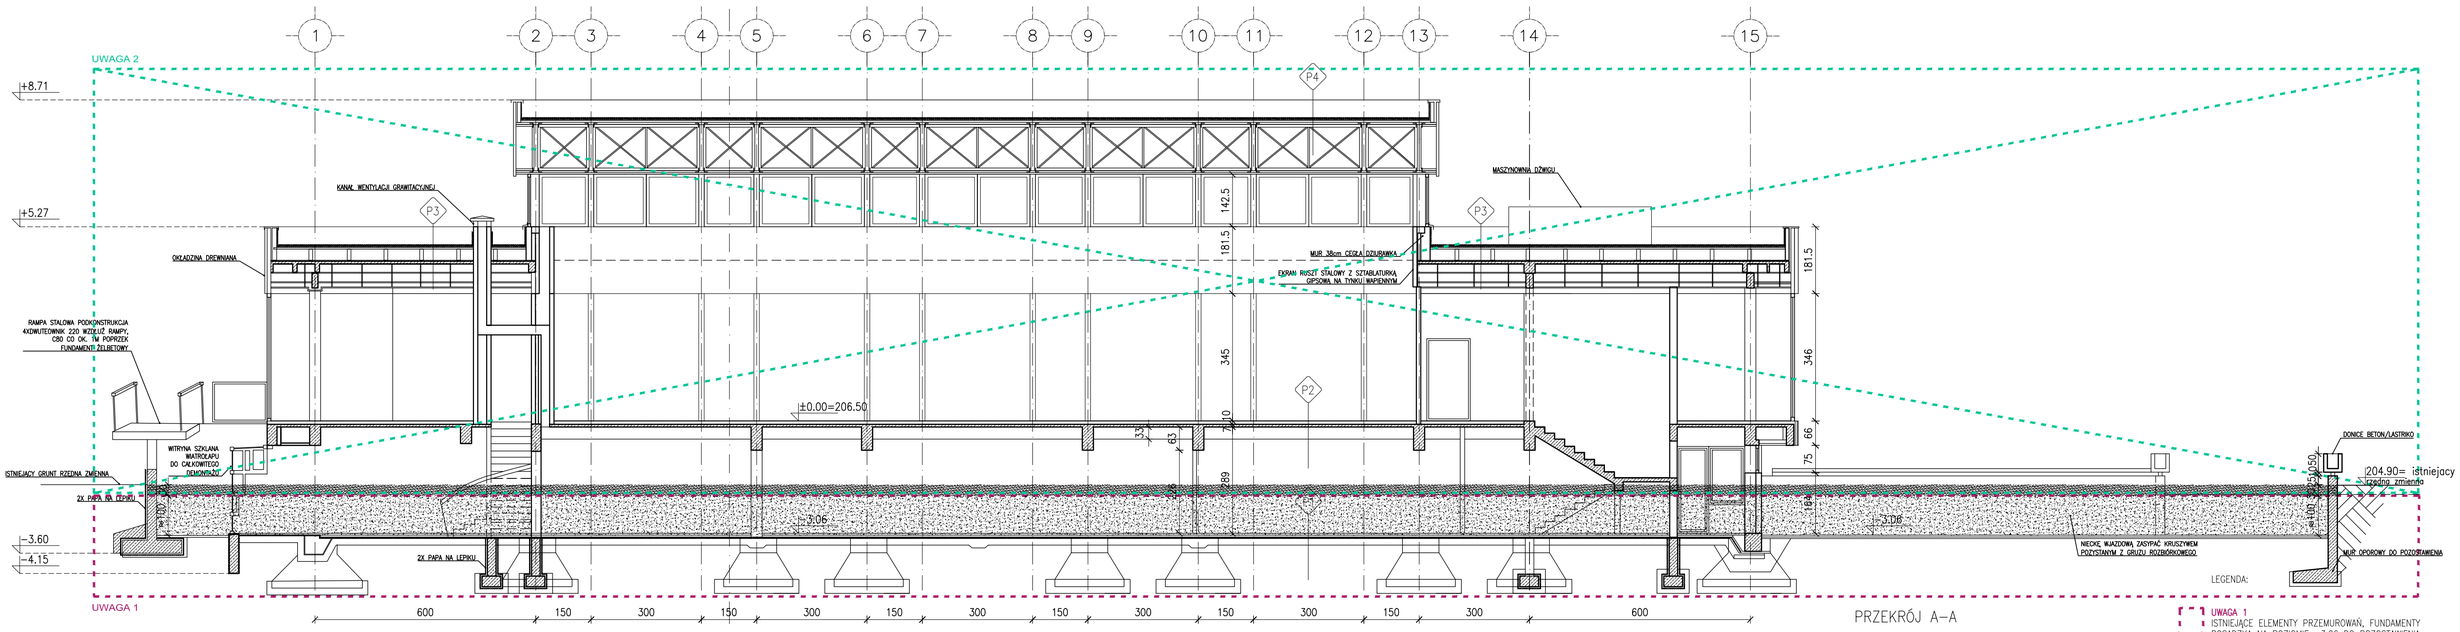

LEGENDA:

UWAGA 1
ISTNIEJĄCE ELEMENTY PRZEMUROWAŃ, FUNDAMENTY POSADZKA NA POZIOMIE –3.06 DO POZOSTAWIENIA

UWAGA 2
ELEMENTY W OBRYSIE DO ROZEBRANIA
SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB ROZBIÓRKI ZGODNIE Z OPISEM PW

UTWARDZENIE TERENU
WARSTWA WIERZCHNIA– ŻWIR FRAKCJA 2–8MM GR 10CM
KRUSZYWO ŁAMANE FRAKCJA 4–31,5MM GR 20CM
STABILIZOWANE MECHANICZNIE

ZASYP GRUZEM POZYSKANYM Z ROZBIÓRKI
Zabrać się wymieszanie pozyskanego kruszywa z piaskiem tak aby zapewnić wypełnienie między gruzem.
Podczas zasypywania piwnic należy zagęszczać kruszywo warstwami do 20cm
Należy unikać wykorzystywania gruzu żelbetowego do wykonania zasypu piwnic.
UWAGA W RAZIE BRAKU MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA WYMAGANEJ ILOŚCI GRUZU Z ROZBIÓRKI NALEŻY GRUZ SPOZA TERENU ROZBIÓRKI POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z ZAPISAMI R. 7.1 I 7.2 OPISU PW ROZBIÓRKI

PRZEGRODY POZIOME:

P1
WARSTWY POSADZKOWE 5cm
PODKŁAD BETONOWY 11–50 5cm
IZOLACJA POZIOMA 3X PAPA NA LEPIKU
WYLEWKA CEMENTOWA 1:4 2cm
ŻUŻLOBETON 18cm

P2
PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU 2cm
WYLEWKA CEMENTOWA 8cm
PŁYTA ŻELBETOWA 7cm
BELKI ŻELBETOWE W UKŁADZIE KRZYŻOWYM H63cm ORAZ H33cm
TYNK CEM–WAP

P3
2X PAPA NA LEPIKU
PŁYTKI DACH PREFABRYKOWANY P–2, ZATARTE WYL. CEM. 1cm
MURKI AŻUROWE Z CEGŁY DZIURAWKI GRUB. 12cm NA ZAPRAWIE CEM.
OCIEPLENIE TROSKĄ Z WAPNEM 5cm
PŁYTY TRZCINOWE 7cm
PAROIZOLACJA 1XPAPA SKLEJONA TYLKO NA ZAKŁADACH
PREFABRYKOWANE PŁYTY STROPOWE WYS. 22cm
BELKI STALOWE STROPU
RUSZT STALOWY PODWIESZONY DO PŁYT
TYNK RABITZA

P4
2X PAPA NA LEPIKU
ZATARCIE POŁACI ZAPR. CEM. 1cm
PŁYTKI DACHOWE PREFABRYKOWANE P–14 GRUB. 5cm
WIĄZARY KRATOWE STALOWE
OCIEPLENIE PŁYTY TRZCINOWE 8,5cm ZATARTE ZAPRAWĄ CEM. GRUB. 1cm
W PASACH STĘŻEŃ DOLNYCH POZIOMYCH PŁYTY PILŚNIOWE POROWATE
SMAROWANE LEPIKIEM GRUB. 7cm
PAROIZOLACJA ZXPAPA UŁOŻONA NA POWIERZCHNI PODWIESZONEGO TYNKU
RUSZT STALOWY Z PRĘTÓW
PODWÓJNA SIATKA RABITZA TYNK CEM–WAP

PRZEGRODY PIONOWE:

ŚCIANY WEWNĘTRZNE:
SW1 CEGŁA KRATÓWKA NA ZAPRAWIE, OBUSTRONNY TYNK CEMENTOWY
SW2 PUSTAK CERAMICZNY NA ZAPRAWIE, OBUSTRONNY TYNK CEMENTOWY
SW3 ŚCIANY W TECHNOLOGII GK NA RUSZOIE WSPORCZYM
ŚCIANY Z LUKSFEROWE, FASADA SZKLANA WEWNĘTRZNA

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE:
TYNK CEMENTOWY
PUSTAK CERAMICZNY
OCIEPLENIE STYROSUPREMA 2+3, TYNK ZEWNĘTRZNY NA SIATCE RABITZA/LUB
OCIEPLENIE WEŁNA MINERALNA 6CM PRZYMUROWANIE ŚCIANKĄ Z CEGŁY KRATÓWKI, TYNK ZEWNĘTRZNY
FASADA SZKLANA

±0,00 = 206,50m n.p.m

KOLEJNOŚĆ PRAC ROZBIÓRKOWYCH:

1. Roboty przygotowawcze w tym ogrodzenie terenu rozbiórki,
2. Demontaż nieczynnych instalacji wewnętrznych (elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, CO),
3. Demontaż daszków oraz blaszanego budynku gospodarczo–magazynowego,
4. Demontaż obróbek blacharskich: ręczny z wykorzystaniem podestów ruchomych lub rusztowań,
5. Demontaż okien i drzwi w całym budynku,
6. Demontaż elementów stalowych, tj. drzwi, ręczny za pomocą zestawów palników do cięcia i szlifierek kątowych do demontażu elementów stalowych,
7. Demontaż windy, ścian działowym niezwiązanych z konstrukcją budynku,
8. Rozbiórka elementów zewnętrznych jak schody wejściowe, mury oporowe, pochylnia dla osób niepełnosprawnych,
9. Rozbiórka pokrycia dachowego,
10. Rozbiórka konstrukcji budynku: rozbiórka dachu, rozbiórka ścian oraz stupów nośnych na poziomie parteru, rozbiórka stropu parteru, ścian nośnych kondygnacji –1 oraz murów oporowych do poziomu ok 30cm p.p.t, Zasypanie pozostałych w gruncie pustek i piwnic gruzem pozyskanym z rozbiórki,
11. Niwelacja terenu, zasypanie warstwami z zagęszczonego mechanicznie kruszywa,
12. Uporządkowanie terenu po rozbiórce.

POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ZAWARTYMI W CZĘŚCI OPISOWEJ PW ROZBIÓRKI

indygodesign
BIURO ARCHITEKTONICZNE
ul. Zamoyskiego 30/4, 30–523 Kraków
www.indygodesign.com.pl

NAZWA I ADRES OBIEKTU: PROJEKT ROZBIÓRKI BUD. U–8 PRZY UL. BUDRYKA 6 NA TERENIE MIASTECZKA STUDENCKIEGO AGH W KRAKOWIE. DZ. 653/33, 653/46 obr. 0004 Krowodrza,	FAZA: PW ROZBIÓRKI
	BRANŻA: ARCHITEKTURA
TYTUŁ: PRZEKRÓJ 1–1, A–A	
PROJEKTANT: JAROSŁAW WILK nr upr. 346/01	
OPRACOWANIE: EWA ŻUK–RZEPKA nr upr. 081/11	
SKALA RYS.: 1:100	REWIZJA: –
DATA: 02.2023	NR RYSUNKU: A.04