



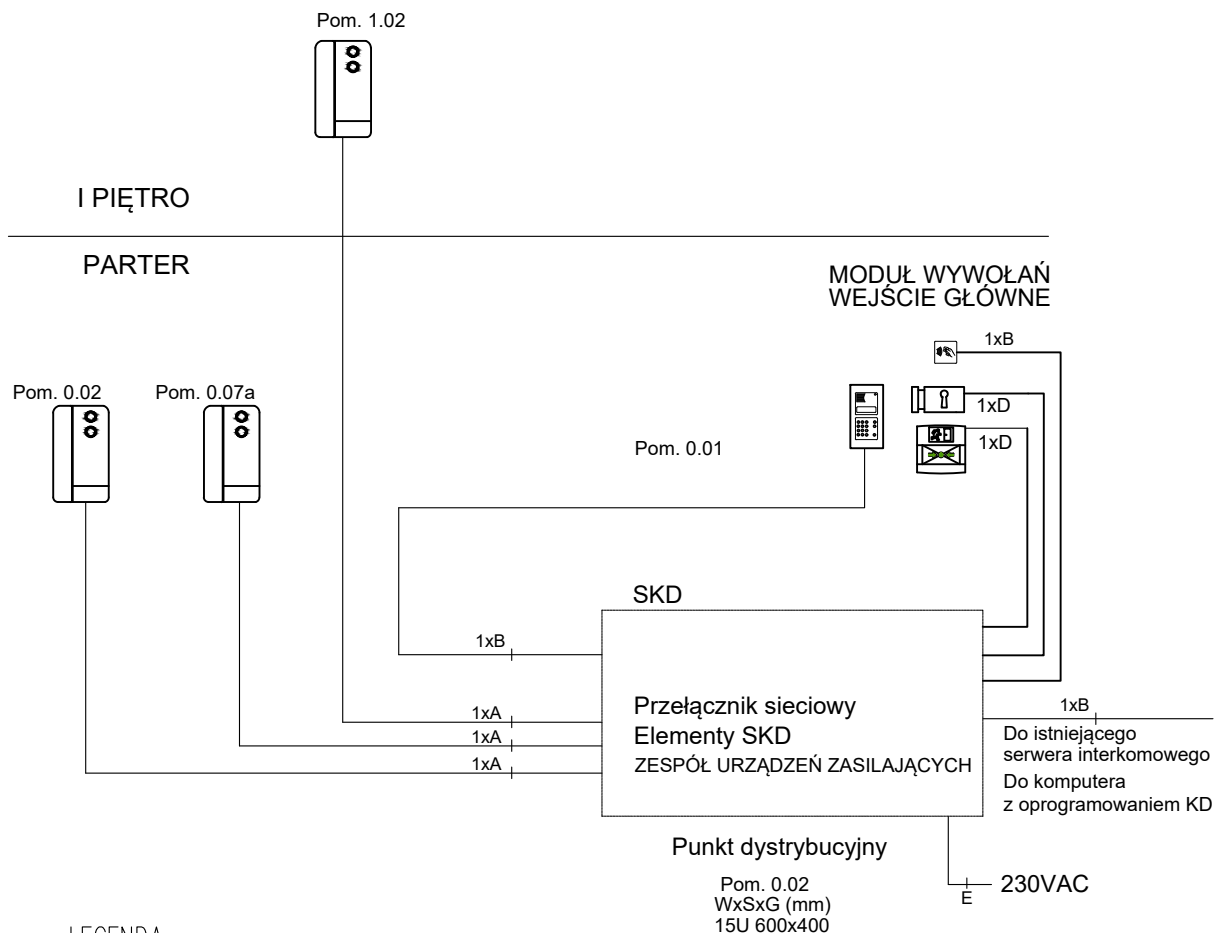

#### LEGENDA:

#### SYSTEM Interkomowy / KD



Interkom na biurko / słuchawka



Interkom z wyświetlaczem, klawiaturą



Czytnik kart KD



elektrozaczep r. NC 24/12V



przycisk wyjścia awaryjnego

#### PRZEWODY

|    |                            |
|----|----------------------------|
| A- | U/UTP 4x2x0,5 kat 6 LSZH   |
| B- | U/UTP 4x2x0,5 kat 6 LSZH   |
| D- | HDGs 2x1                   |
| E- | Wg instalacji elektrycznej |

|                                                                                                                                       |                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| INWESTOR                                                                                                                              |                         |       | TEMAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |        |
| AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA<br>IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE<br>AL. MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW, TEL. (12) 6173366            |                         |       | BUDOWA BUDYNKU STUDENCKIEGO CENTRUM<br>KONSTRUKCYJNEGO AGH WRAZ Z MIEJSCAMI<br>POSTOJOWYMI, UKŁADEM KOMUNIKACYJNYM<br>ORAZ WBUDOWANĄ STACJĄ TRANSFORMATOROWĄ<br>NA CZĘŚCI DZIAŁEK NR 653/44, 653/54, 653/59<br>OBR. 4, JEDN. EWID. KROWODRZA, PRZY UL. KAWIORY<br>W KRAKOWIE.<br>KATEGORIA OBIEKTU: IX |             |        |
| PROJEKTANT                                                                                                                            |                         |       | TEMAT RYSUNKU                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |        |
| APA CZECH_DULIŃSKI_WRÓBEL<br>AGENCJA PROJEKTOWA "ARCHITEKTURA" SP. Z O. O.<br>UL. WRÓBLEWSKIEGO 3/2, 31-148 KRAKÓW, TEL. (12) 6310960 |                         |       | SCHEMAT IDEOWY<br>INSTALACJI INTERKOMOWEJ                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |
| FAZA                                                                                                                                  |                         |       | BRANŻA                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |        |
| PROJEKT WYKONAWCZY                                                                                                                    |                         |       | INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |        |
| PROJEKTANCI                                                                                                                           | UPRAWNIENIA/SPECJALNOŚĆ | DATA  | SK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FAZA        | BRANŻA |
| mgr inż. Jan Wachacki                                                                                                                 | 120/97 SPEC. ELEKTR.    | 07.21 | SCK/PW/E                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | 54     |
| SPRAWDZAJĄCY                                                                                                                          |                         |       | DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LIPIEC 2021 |        |
| mgr inż. Bożena Paluchowska                                                                                                           | 324/81 SPEC. ELEKTR.    | 07.21 | SKALA                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -           |        |