


Schemat montażowy podpory punktu stałego

siła działająca na PS <0,1kN

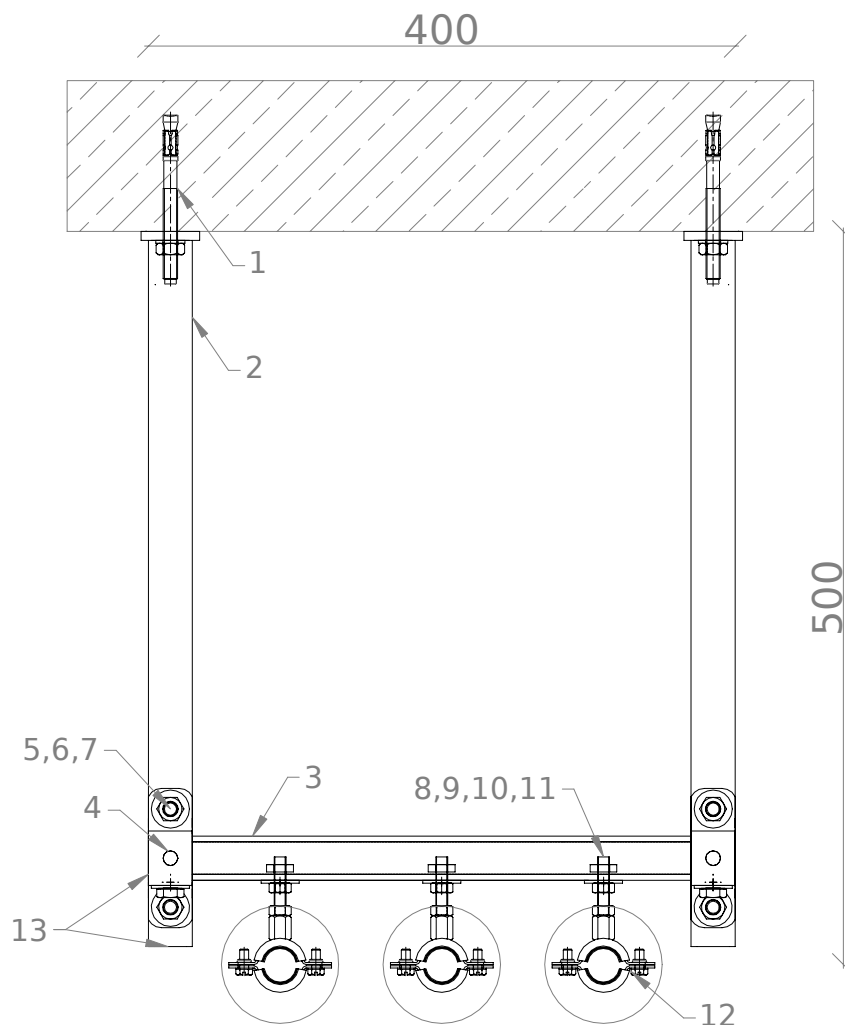

1	PS 3x fi21			-
Lp.	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy	Nazwa	Ilość dla jednej podpory
1	ULS-M8x80	81430080800	Kotwa rozporowa ULS M8x80mm	4,00
2	SS-A2,0-500	80930305000	Konsola A 500mm	2,00
3	SZ-A2,0-2000	80730302020	Profil A2,0 2000mm	0,20
4	XK-A	81130300000	Kształtka kapeluszkowa XK profilu A	2,00
5	105-M8x30	81402080300	Śruba 105 6-kąt. M8x30mm	6,00
6	PD-8	81480100800	Podkładka M8 fi 8,4mm śr. 26mm	6,00
7	NSS-A-M8	81190300830	Nakrętka ślizgowa NSS M8 profilu szer. 30mm	6,00
8	NSS-A-M10	81190301030	Nakrętka ślizgowa NSS M10 profilu szer. 30mm	3,00
9	PD-10	81480101000	Podkładka M10 fi 10,5mm śr. 26mm	3,00
10	144-M10	81490010000	Nakrętka 6-kąt. 144 M10	6,00
11	M10x1000	81470101000	Pręt gwintowany M10x1000mm	0,30
12	UPGD-1/2BK	80120202100	Obejma DUO 1/2 (21-25mm) BK	3,00
13	ZS-A	81101303005	Zaślepka profilu A	4,00

Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie.

Dobre mocowania oraz ich obciążenia na obiekt należy uzgodnić z konstruktorem obiektu.

Elementy wystawione na działanie warunków atmosferycznych lub korozyjnych zaleca się wykonać w ocynku ogniowym, powłoce Ultra Cover XP lub w stali nierdzewnej. W przypadku podpór dachowych i pokrycia dachu papą, pod stopami należy stosować papę o minimalnej temp. spływalności 120°C



TYTUŁ RYSUNKU:

Schemat montażowy podpory punktu stałego

INWESTYCJA / WYKONAWCA:

SCK AGH / IS Projekt S.C.

NR RYS.:

345-8-21-1

DATA:

23/08/2021

Niniejszy rysunek stanowi informację o produktach THALE Sp. z o.o. Sp. k. i warunkach ich zastosowania; został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej THALE Sp. z o.o. Sp. k., nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów